


大戸ノ内1号池-大戸ノ内2号池-宮の後池 ハザードマップ



-  第1開設避難所
-  指定避難所
-  地域避難所
-  屋外避難場所

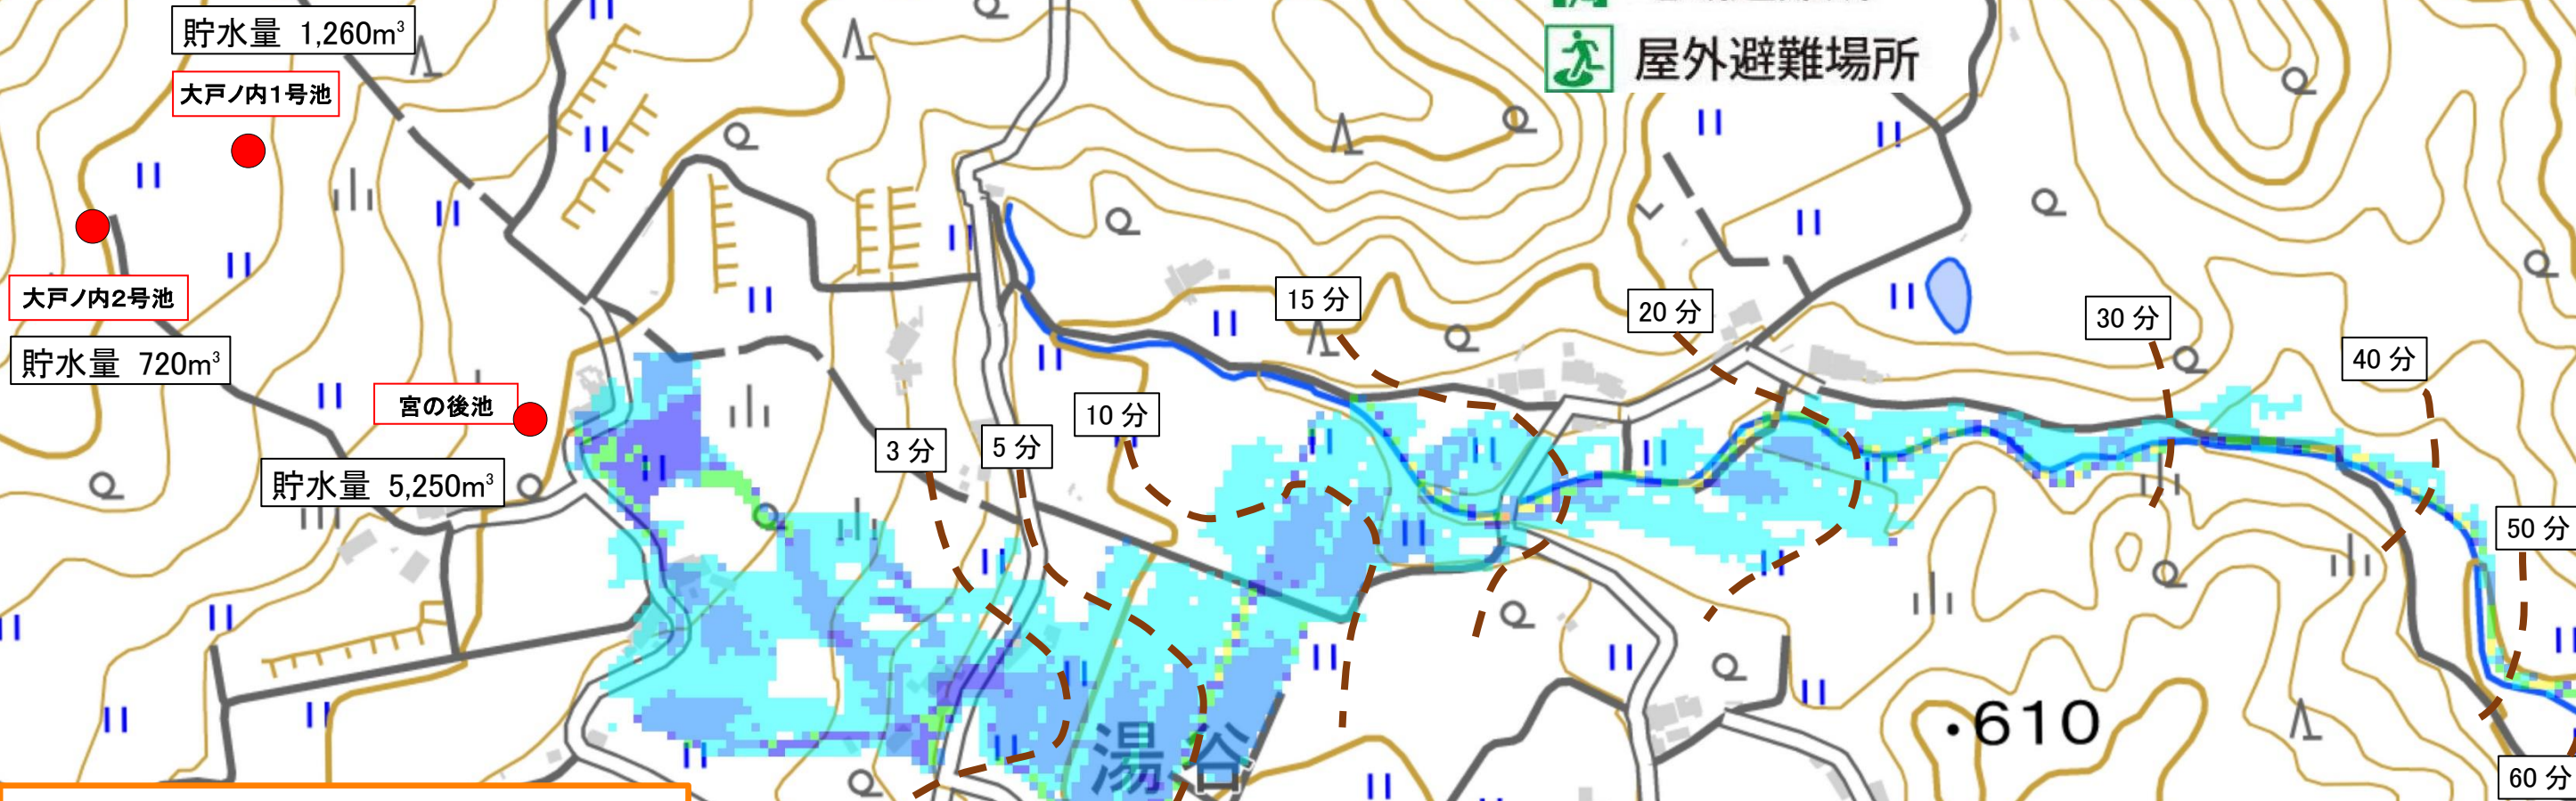

【ご覧いただく上での留意事項】
 ため池が満水状態のときに、降雨がない状況で堤防が瞬時に決壊するという条件でシミュレーションを行い、浸水が想定される最大の範囲を示しています。
 実際には、ため池の水位、決壊の過程、土地利用の状況、決壊時の降雨等により、浸水する区域に差異があります。

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 2JHf 215
 ※本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
 ※令和2年度作成
 ※ため池番号 346020453-346020454-346020443

官公庁連絡先

施設名		電話番号
庄原市役所	(代表・夜間・休日)	08477-2-5111
東城支所	産業建設室 事業係	08477-2-5241
備北地区消防組合		119
警察署		110

最大水深と浸水程度の目安

0.0~0.2m	大人のひざまでつかる(床下浸水)
0.2~0.5m	大人の腰までつかる(床上浸水)
1.0~2.0m	1階の軒下まで浸水する
2.0~3.0m	2階の軒下まで浸水する
3.0~5.0m	2階の屋根以上が浸水する
5.0m以上	2階の屋根以上が浸水する

