

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年1月23日

計画の名称	庄原市公共下水道（防災・安全）											重点計画の該当																											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）					交付対象	庄原市																																
計画の目標	①老朽化した公共下水道施設について、安全・安心な市民生活を確保するため長寿命化計画を策定し計画的な改築更新を行う。 ②既設管渠の漏水・侵入水調査を行い、今後の改築更新の計画を行う。																																						
計画の成果目標（定量的指標）	①処理場における長寿命化計画策定率又はストックマネジメント計画策定率を25%（H27当初）から100%（H31末）に増加させる。 ②処理区内における老朽管調査率を0%（H27当初）から4%（H31末）に増加させる。 ③整備区内における重要路線の管渠耐震診断率を83%（H27当初）から100%（H31末）に増加させる。																																						
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: right;">備考</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">当初現況値</th> <th style="text-align: center;">中間目標値</th> <th style="text-align: center;">最終目標値</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(H27当初)</td> <td style="text-align: center;">(H29中期)</td> <td style="text-align: center;">(H31末)</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">①処理場における長寿命化計画策定率又はストックマネジメント計画策定率 策定済みの処理場数（箇所）/処理場数（箇所）</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②処理区内における老朽管調査率 調査済管渠延長（km）/処理区内管渠延長（km）</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">4%</td> <td style="text-align: center;">4%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③整備区内における重要路線の管渠耐震診断率 調査済管渠延長（km）/整備区内管渠延長（km）</td> <td style="text-align: center;">83%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値				備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H27当初)	(H29中期)	(H31末)		①処理場における長寿命化計画策定率又はストックマネジメント計画策定率 策定済みの処理場数（箇所）/処理場数（箇所）	25%	50%	100%		②処理区内における老朽管調査率 調査済管渠延長（km）/処理区内管渠延長（km）	0%	4%	4%		③整備区内における重要路線の管渠耐震診断率 調査済管渠延長（km）/整備区内管渠延長（km）	83%	85%	100%	
定量的指標の現況値及び目標値				備考																																			
当初現況値	中間目標値	最終目標値																																					
(H27当初)	(H29中期)	(H31末)																																					
①処理場における長寿命化計画策定率又はストックマネジメント計画策定率 策定済みの処理場数（箇所）/処理場数（箇所）	25%	50%	100%																																				
②処理区内における老朽管調査率 調査済管渠延長（km）/処理区内管渠延長（km）	0%	4%	4%																																				
③整備区内における重要路線の管渠耐震診断率 調査済管渠延長（km）/整備区内管渠延長（km）	83%	85%	100%																																				
全体事業費	合計 (A + B + C)	747	A	747	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C/(A + B + C)	0.0%																											
交付対象事業費																																							
A 基幹事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考																				
											H27	H28	H29	H30	H31																								
A07-001	下水道	一般	庄原市	直接	—	污水	改築	庄原処理場（長寿命化計画策定）	計画策定・改築更新	庄原市	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	444	—	策定済（長寿命化）																						
A07-002	下水道	一般	庄原市	直接	—	污水	改築	庄原処理区（老朽管調査）	不明水解析	庄原市	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13	—	—																						
A07-003	下水道	一般	庄原市	直接	—	污水	改築	庄原処理区（管渠耐震診断）	耐震診断	庄原市	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11	—	—																						
A07-004	下水道	一般	庄原市	直接	—	污水	改築	東城処理場（改築更新）	基本設計業務	庄原市	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30	—	未策定（ストマネ）																						
A07-005	下水道	一般	庄原市	直接	—	污水	改築	総領処理場（改築更新）	改築更新	庄原市	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	209	—	策定済（長寿命化）																						
A07-006	下水道	一般	庄原市	直接	—	污水	改築	総領処理区（管渠耐震診断）	耐震診断	庄原市	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10	—																							
A07-007	下水道	一般	庄原市	直接	—	污水	改築	ストックマネジメント支援事業	ストックマネジメント計画策定	庄原市	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30	—	未策定（ストマネ）																						
合計														747																									

交付金の執行状況

(単位：百万円)



	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	34.6	49.4	50.8	120.0	137.2
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
交付額 (c=a+b)	34.6	49.4	50.8	120.0	137.2
前年度からの繰越額 (d)	0.0	0.0	3.9	14.9	120.0
支払済額 (e)	34.6	45.5	39.8	14.9	199.2
翌年度繰越額 (f)	0.0	3.9	14.9	120.0	54.0
うち未契約繰越額 (g)	0.0	0.0	0.0	61.7	0.0
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
未契約繰越+不用率が10%を超えてる場合その理由	-	-	-		

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。

社会資本総合整備計画

平成31年1月23日

計画の名称	庄原市公共下水道（防災・安全）		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	庄原市

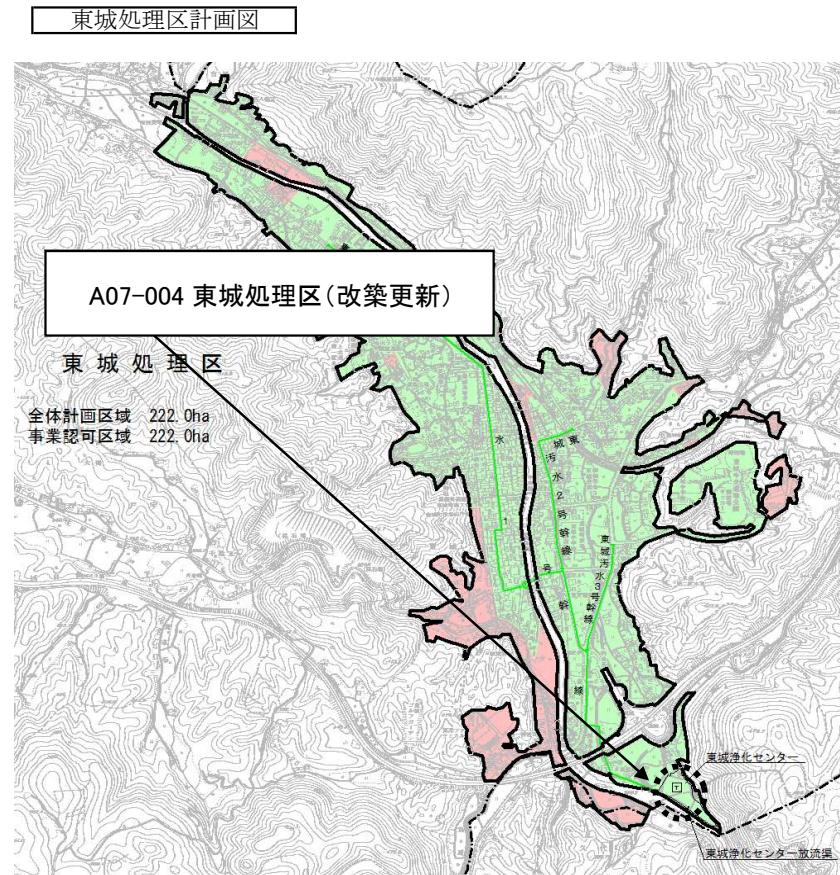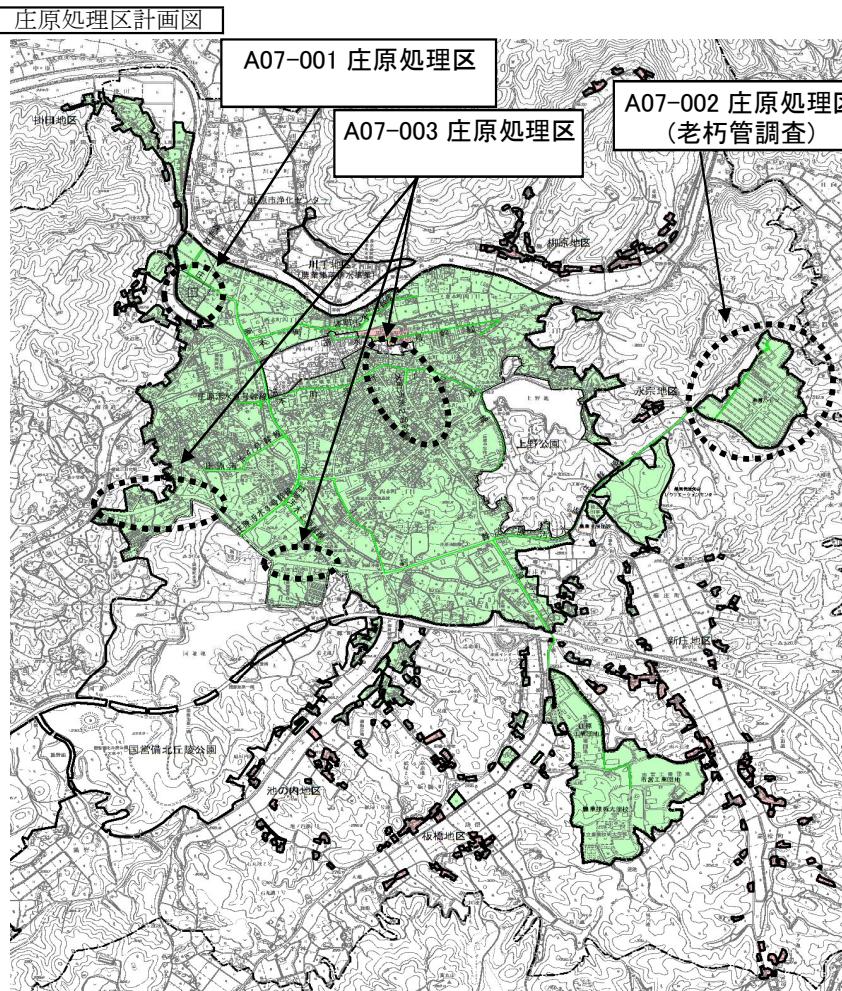

本事業の実施は下水道認可区域内で行う。


社会资本総合整備計画

平成31年1月23日

計画の名称	庄原市公共下水道（防災・安全）
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）

交付対象

総領処理区計画図

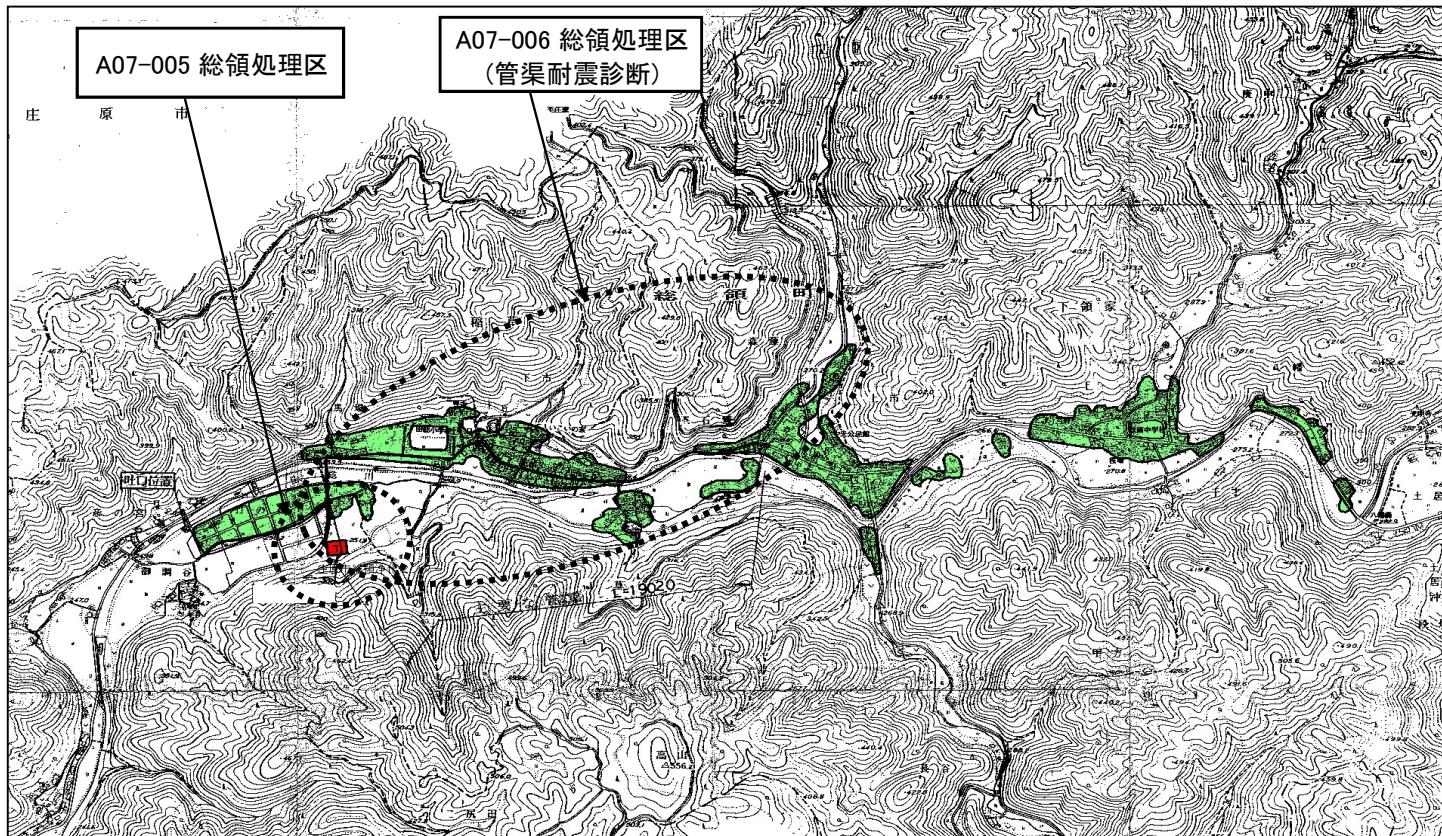

A07-007 ストックマネジメント支援事業

本事業の実施は下水道認可区域内で行う。